


Budynek C

Budynek C'

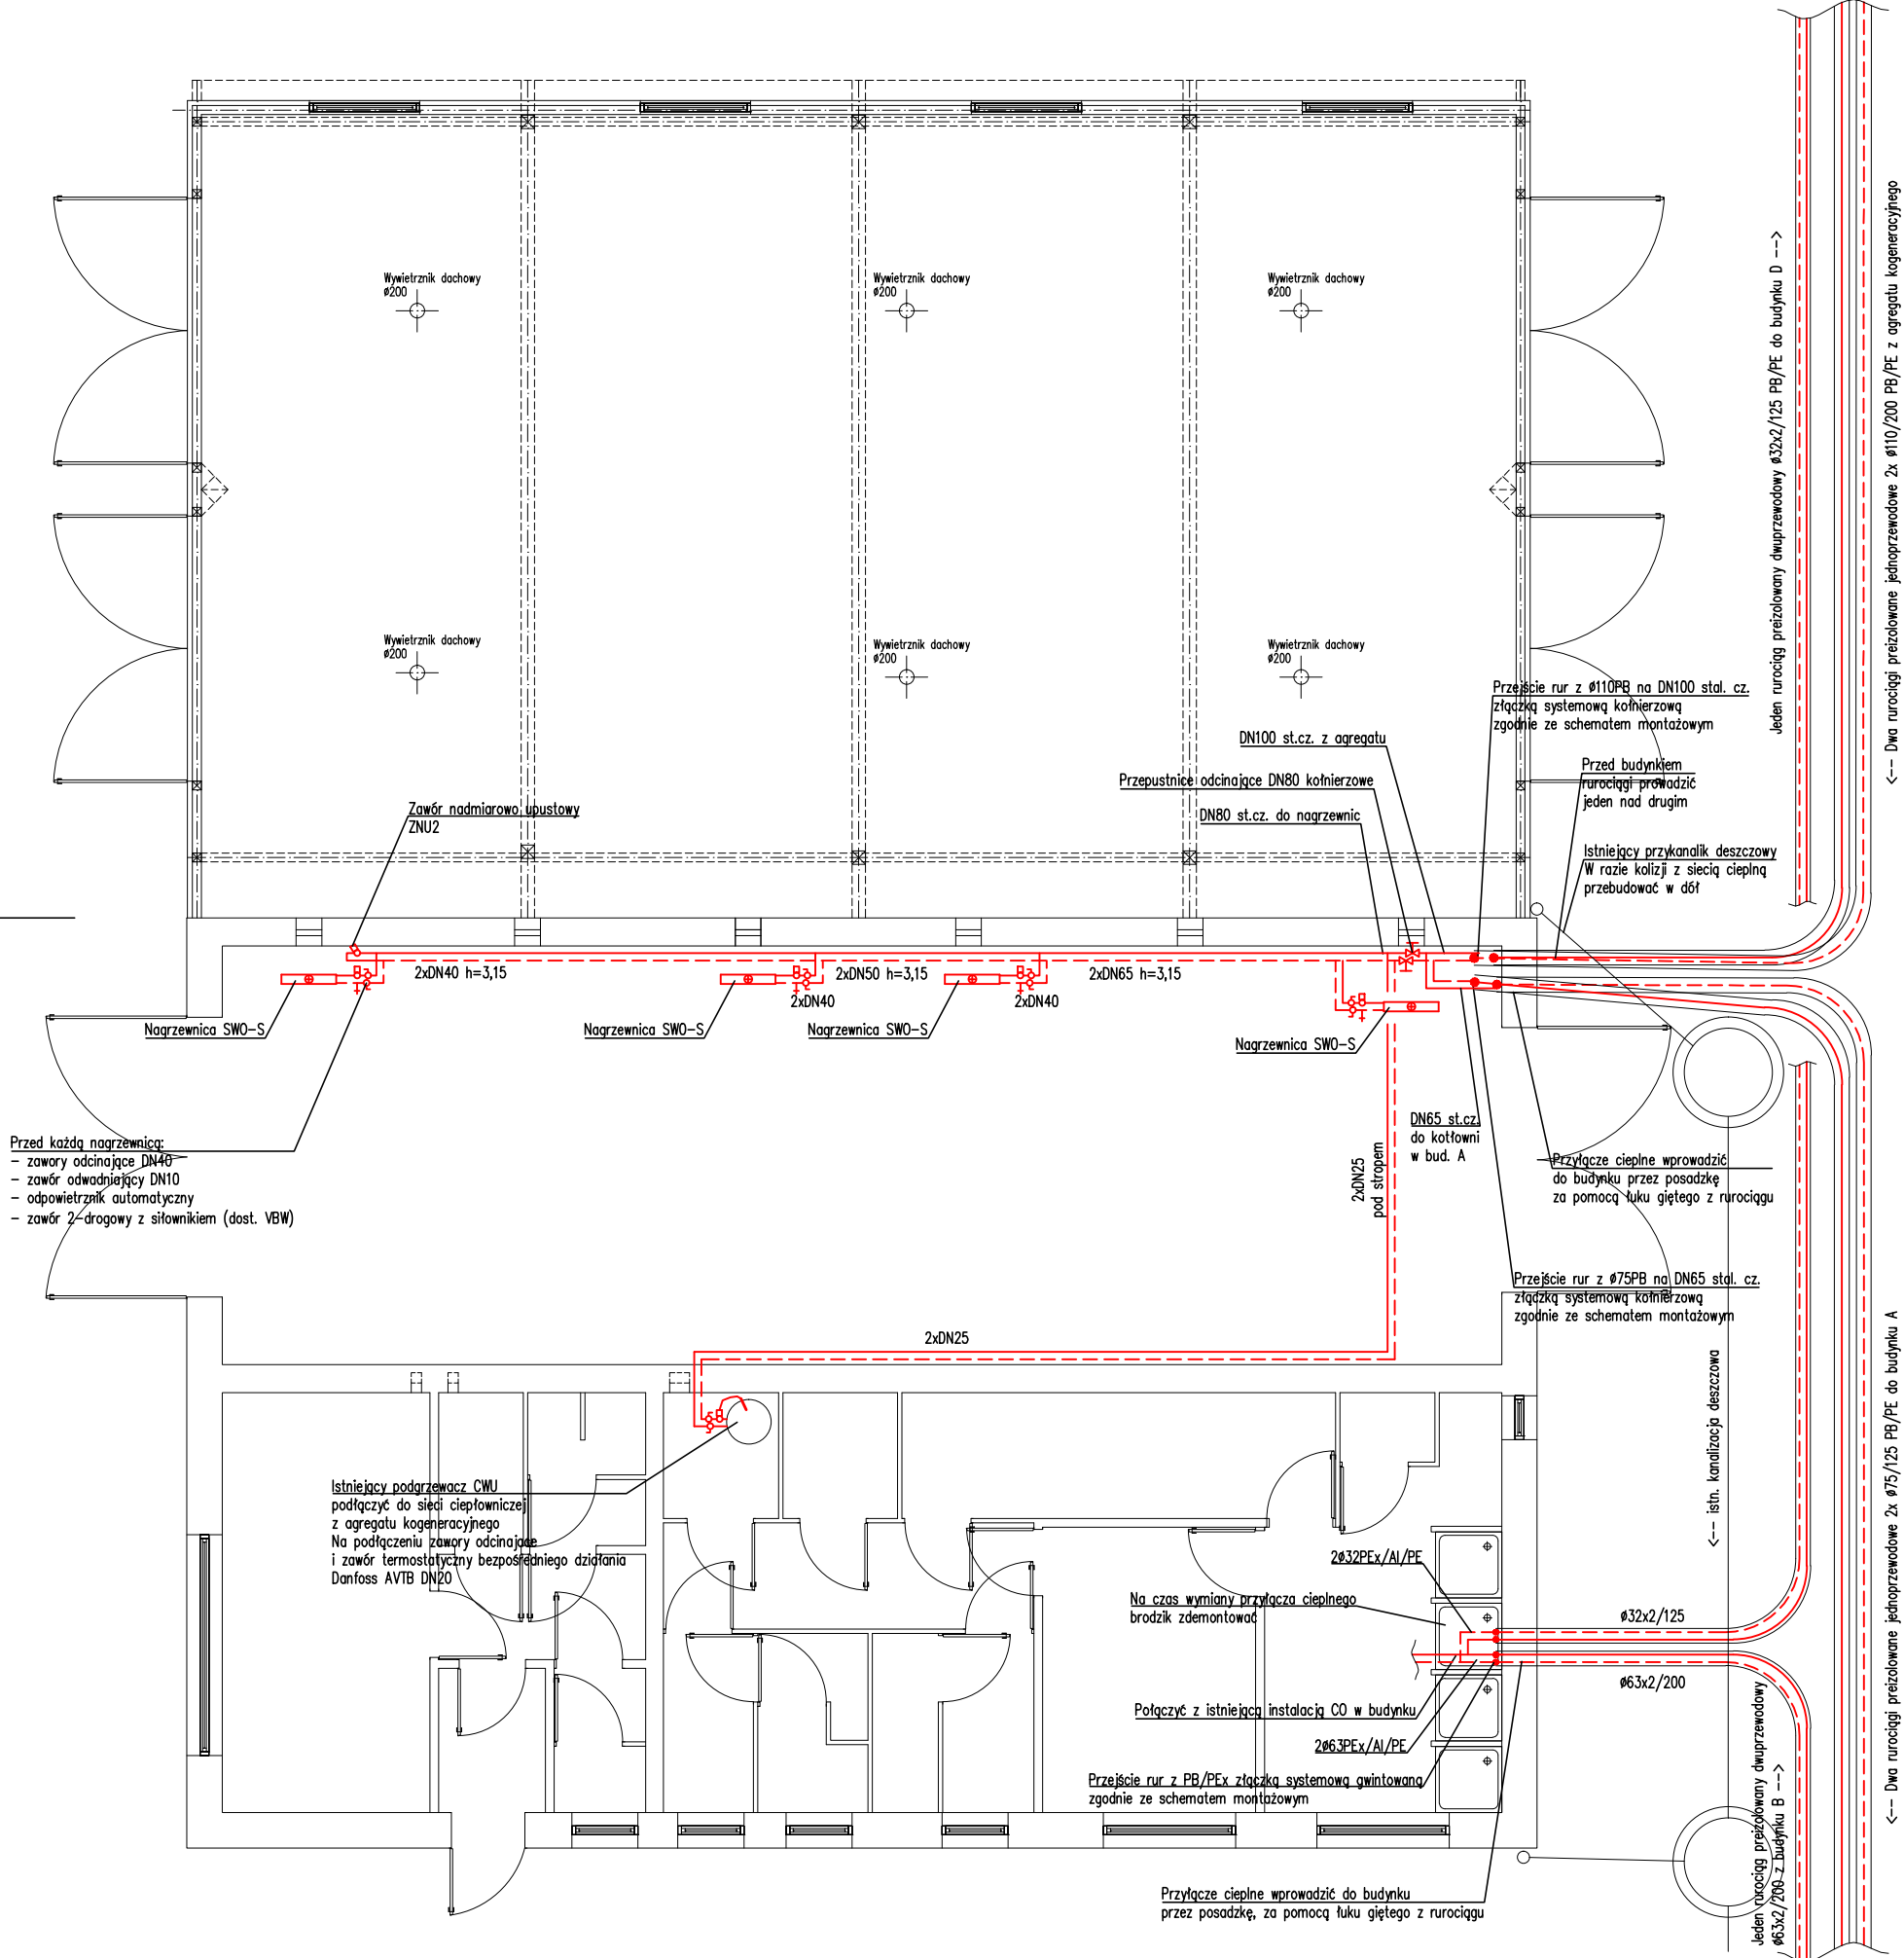

Budynek C

Budynek C'

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---|--|
| AKI•projekt | | MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ | | Projekt wykonawczy | |
| tel/fax. (77) 454 62 77 | | kom. 502 529 808 | | e-mail: biuro@aki-projekt.pl | |
| INWESTYTOR | | Budowa zakładowej sieci ciepłej na terenie Zakładu Komunalnego w Opolu | | ADRES | |
| TAKŻA WYKONAWCA | | Rzut budynków C i C' - Zasilanie nagrzewnicy powietrza i podgrzewacza CWU z agregatu kogeneracyjnego | | 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69 dz. nr 26/5, 1/32 k.m. 1 obręb Groszowice | |
| PROJEKT | | mgr inż. Marcin Świątkiewicz | | DATA | |
| I. SANITARNE | | OPŁ./0313/P005/07 | | 07.2015 | |
| OPRACOWANIE | | | | SKALA | |
| SPRAWDZENIE | | | | 1:100 | |
| I. SANITARNE | | mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz | | NR RYS. | |
| | | | | IS 15 | |