





1


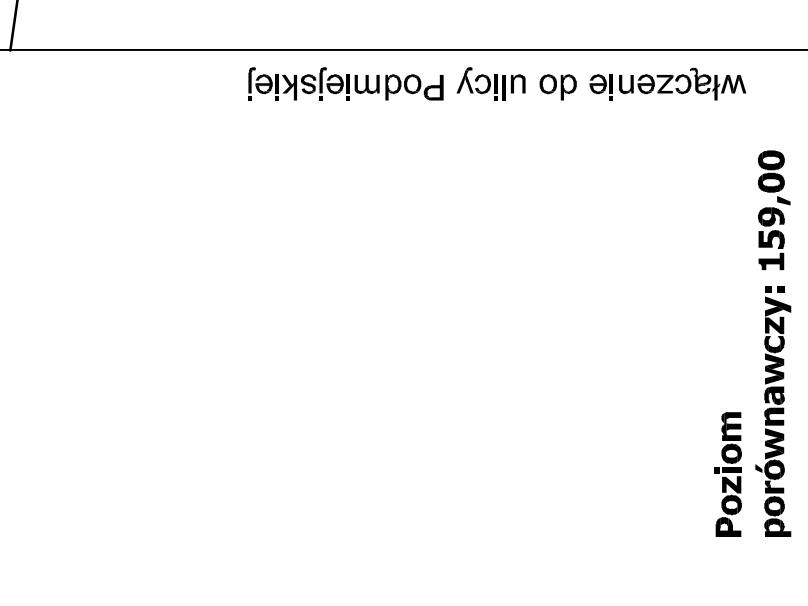


Poziom
porównawczy: 159,00

włączenie do ulicy Podmiejskiej



istn. wodociąg
ø500mm



istn. sieć gazowa niskiego ciśnienia DN 63 z rur PE; g1,0-1,2 m
istn. kabel teletechniczny doziemny ; g1,0,8 m
istn. kanalizacja teletechniczna 6-otworowa ; g1,0,8 m

2

Rzędne terenu

Rzędne projektowane

Spadki podłużne
i łuki pionowe

Proste i łuki poziome

Odległości

Hektometry

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3

4

5

hm 5+63,88

0+00,0

1

2

3